



Fővárosi Gázművek Rt.

**Tervfelülvizsgálat
az új GMBSzés a MSZ EN 13384-1-2
alapján
a Fővárosi Gázművek Rt.-nél!**


BendeFerenc

Kecskemét, 2006. március 24.



A Fővárosi Gázművek Rt. szolgáltatási területe

A Fővárosi Gázművek Rt. szolgáltatási területe 2005 november 31-ig

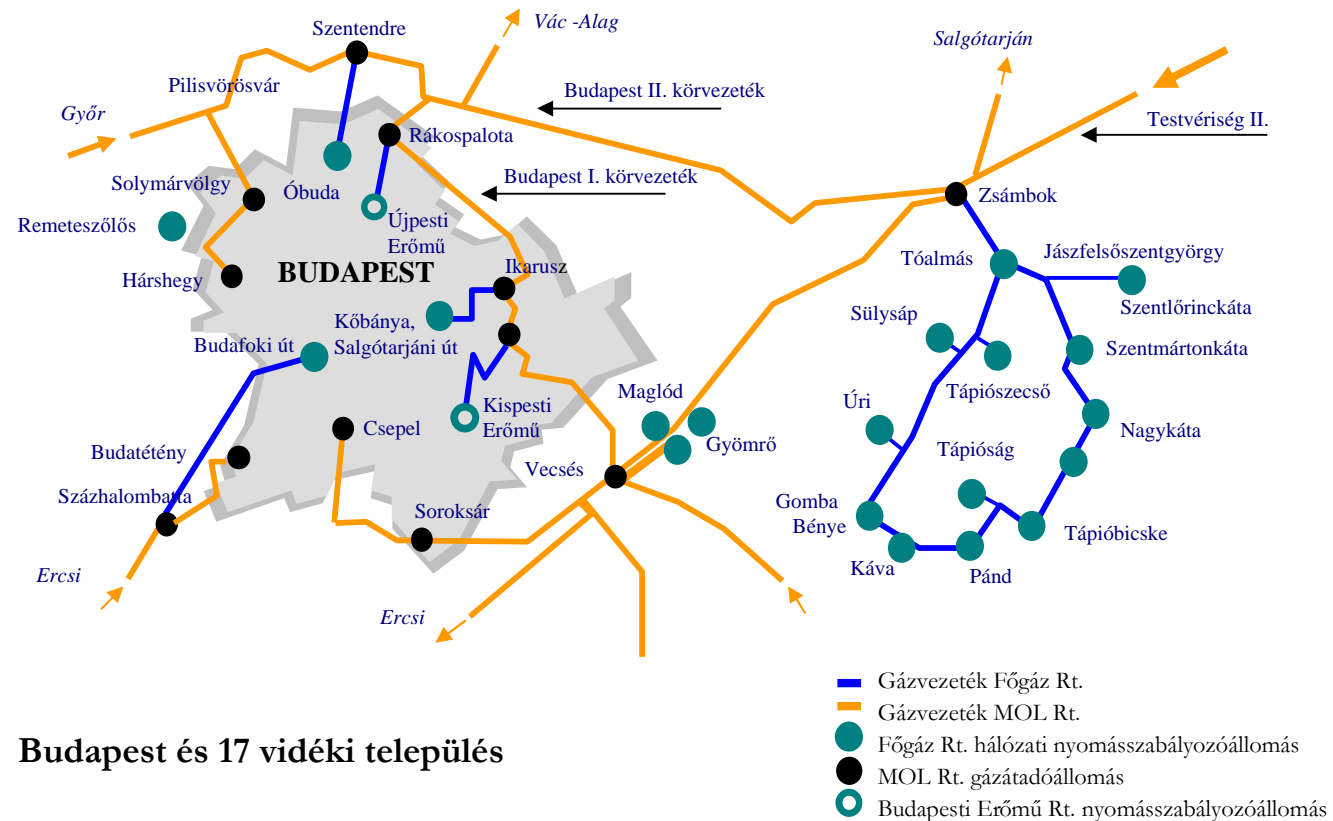



Fővárosi Gázművek Rt.

A Fővárosi Gázművek Rt. szolgáltatási területe

2005 december 1-től a következőképpen változott:

- Pilicsaba
- Pilisjászfalu
- Pécel

településekkel bővült


- Gyömrő
- Maglód

településsekkel csökkent.



Fővárosi Gázművek Rt.


Tervfelülvizsgálat 120 kW teljesítmény alatt

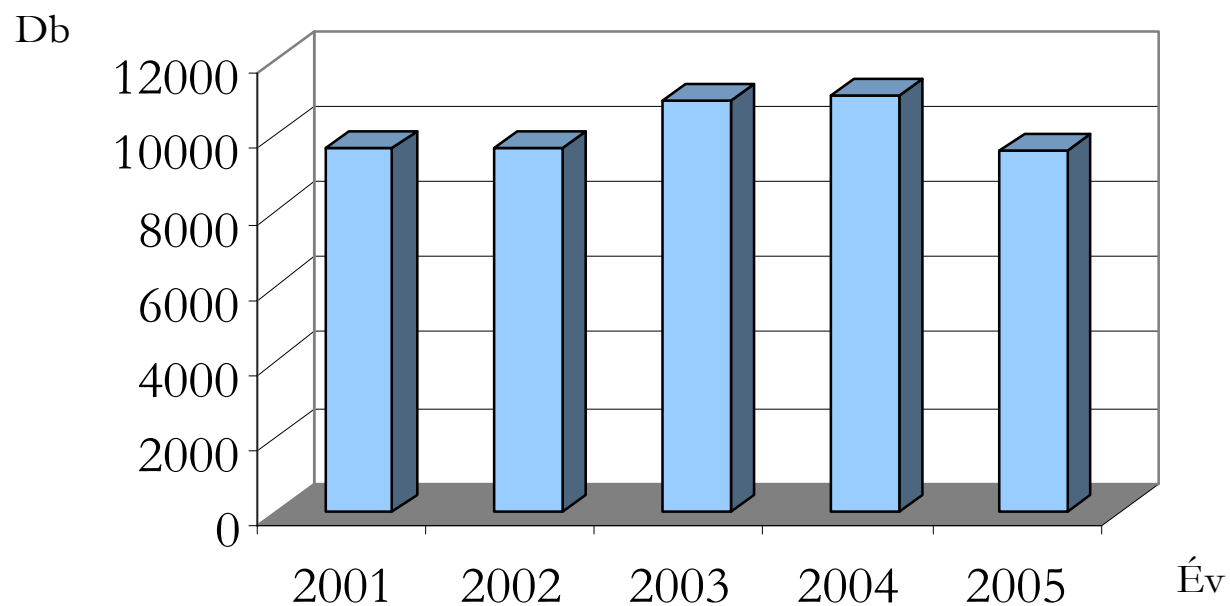



Fővárosi Gázművek Rt.

Tervfelülvizsgálat alakulása az Ipari osztályon

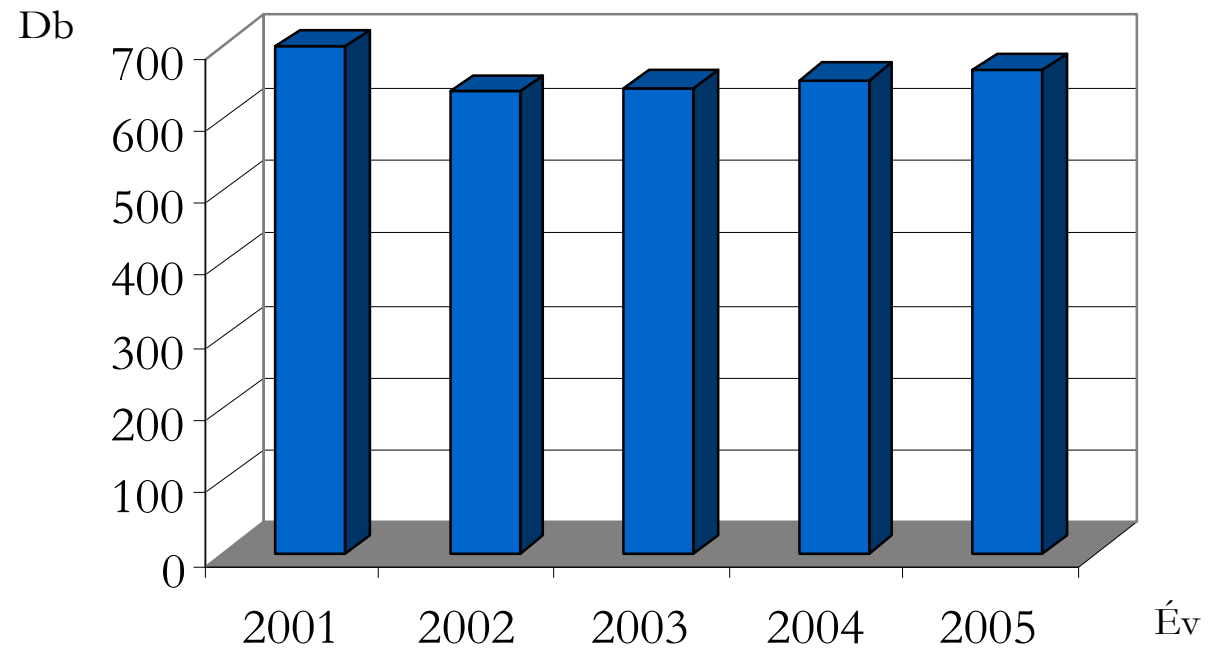



Fővárosi Gázművek Rt.

A GMBSZ alkalmazása a Fővárosi Gázművek Rt.-nél az alábbi csoportosítások szerint

Régi épületek:

- készülékcsere;
- meglévő gázmérő, átalakítás;
- új gázbevezetés.

Új épületek:

- új gázbevezetés.



1. Régi épület –készülék csere

Azonos rendszerű, teljesítményű készülék cseréje esetén

⇒ Terv nem szükséges

⇒ Végleges, megfelelő minősítésű kéményseprő szakvélemény kell;



Műszaki-biztonsági ellen őrzés során



nem fokozott légzárású
nyílászáró („régí típusú”)



tömör nyílászáró
(„új típusú”)





Fővárosi Gázművek Rt.

Régi épület –készülék csere folyt.



GOMBSzalapján
megfelelő



kéményméretezés
alapján választott
légbevezető elemek
(típus, darabszám)



Fővárosi Gázművek Rt.

2. Régi épület –meglévő ó gázmérő, átalakítás

- ⇒ Terv szükséges;
- ⇒ Kéményméretezés;
- ⇒ Megfelelő minősítésű kéményseprő szakvélemény;



nem fokozott légzárású
nyílászáró(„régi típusú”)



tömör nyílászáró
nyílászáró(„új típusú”)





Fővárosi Gázművek Rt.

Régi épület –meglév ő gázmérő, átalakítás folyt.



kéményméretezéssel
megfelelő nyílászáró



kéményméretezés
alapján választott
légbevezető elemek
(típus, darabszám)



Fővárosi Gázművek Rt.

3. Régi épület –új gázbevezetés

- ⇒ Terv szükséges;
- ⇒ Kéményméretezés;
- ⇒ Szellőzőző –leveg ő térfogatáram számítás.



Régi épület – új gázbevezetés folyt.



nem fokozott légzárású
nyílászáró („rég típusú”)



kéményméretezéssel
megfelelő nyílászáró
+
légbevezető elemek
(típus, darabszám)



tömör nyílászáró
nyílászáró („új típusú”)



kéményméretezés
alapján választott
légbevezető elemek
(típus, darabszám)



4. Új épület –új gázbevezetés

- ⇒ Terv szükséges;
- ⇒ Kéményméretezés;
- ⇒ Szellőzőző –leveg ő térfogatáram számítás.

⇨
„C” típusú

⇨
„B” típusú

gázfogyasztókészülékek



Hiányosságok, problémák

- Kéményes konvektorok, falifűtők;
- 140 kW –nál nagyobb kazánházak légellátása;
- Belső terű helyiség;
- Szűkítési engedély.



Fővárosi Gázművek Rt.

Köszönöm a figyelmüket!
